


Heizungswärmepumpe aroTHERM plus (Luft/Wasser) - Technische Daten

aroTHERM plus


VWZ MEH 97/6 Hydraulikstation zu VWL 65/6-125/6

3.1

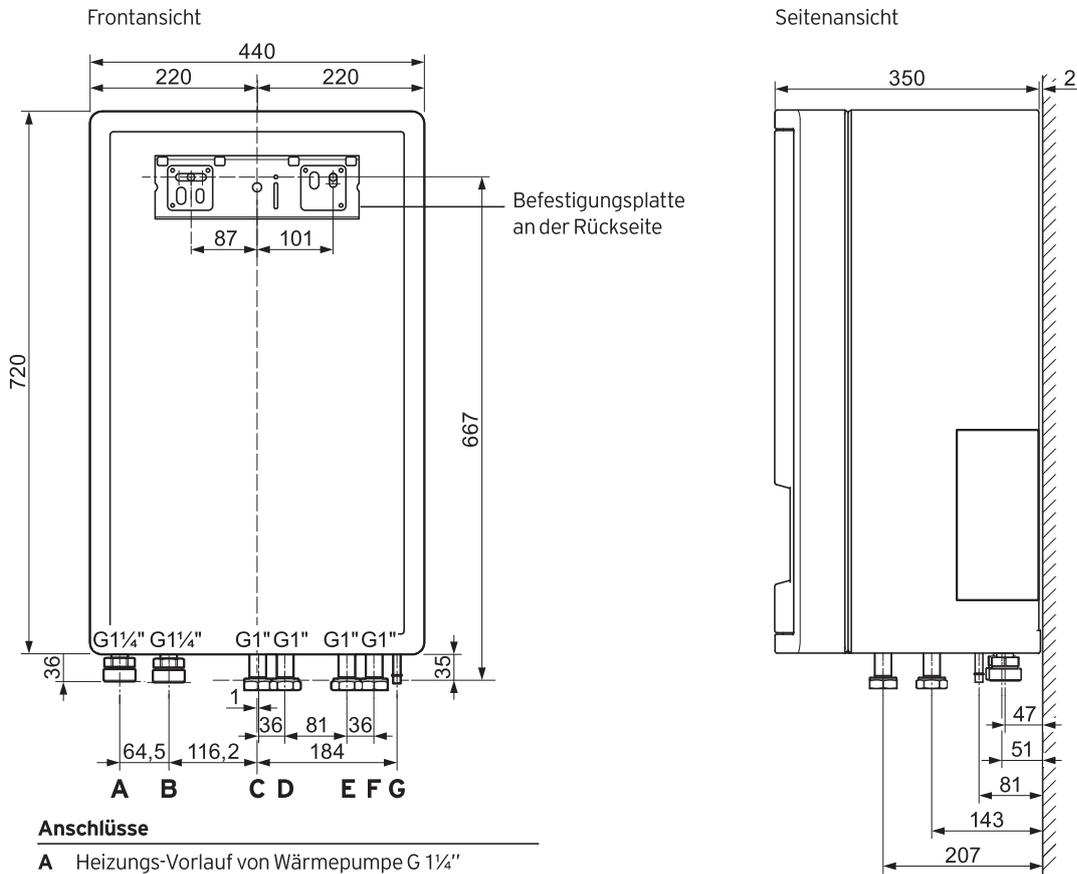

Anschlüsse


- | | |
|---|---|
| A | Heizungs-Vorlauf von Wärmepumpe G 1 1/4" |
| B | Heizungs-Rücklauf zur Wärmepumpe G 1 1/4" |
| C | Warmwasser-Vorlauf G 1" |
| D | Warmwasser-Rücklauf G 1" |
| E | Heizungs-Vorlauf G 1" |
| F | Heizungs-Rücklauf G 1" |
| G | Sicherheitsventil Ablauf 10mm |

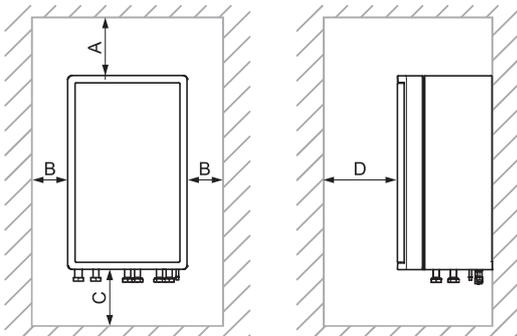

Mindestabstände

- | | |
|---|-------------|
| A | min. 200 mm |
| B | min. 200 mm |
| C | 1000 mm |
| D | min. 600 mm |

Gesamtdruckverlust der Hydraulikstation

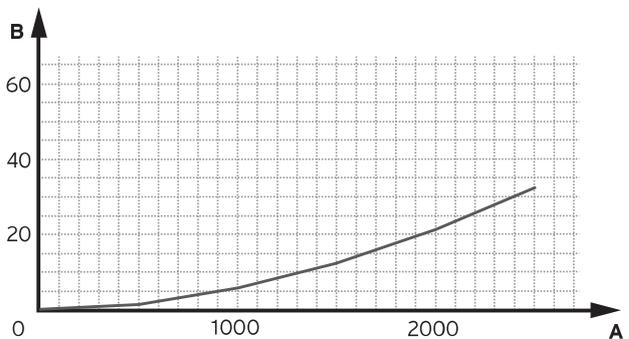

- | | |
|---|----------------------------------|
| A | Durchfluss im Gebäudekreis (l/h) |
| B | Gesamtdruckverlust (kPa) |